



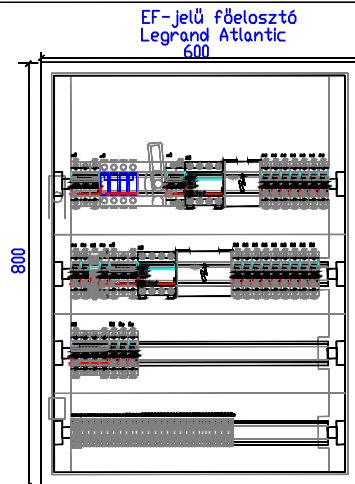

E-jelű Fogyasztásmérés

Érintésvédelem: TN-S rendszer
Bejárat melletti külső oldalfalon


EF-jelű Tipizált fogymérő
főelosztó túlfesz. véd.*1+2*(B+C)

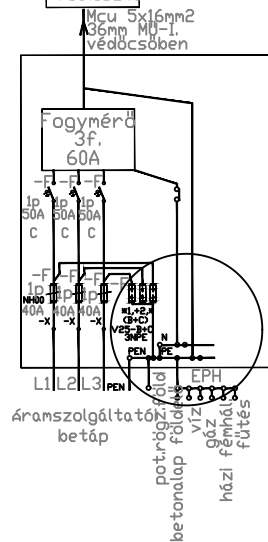

Mért fővezeték
Mcú 5x16mm²; 36mm MU-III

$N_b = 37,2 \text{ kW}$
 $I_b = 53,8 \text{ A}$
 $\cos \varphi = 1$
 $N_{ei} = 0,6$
 $I_{ei} = 32,3 \text{ A}$

Megjegyzés
A létesítmény tűzrendészeti besorolása :
D nerséketlen tűzveszélyes.
Az érintésvédelem módja : TN rendszer.
A földelés átmeneti ellenállása $R = 2,0 \Omega$
Minden üzemszerűen feszültség alatt nem lévő, de meghibásodás során feszültség alá kerülhető rendszerbe bekötendő a hatásvédelemi rendszerbe.
Az EPH csomópontot az E-jelű tipizált fogyasztásmérőnél kell kialakítani, a betonlap föléjét és a létesítményi fémhálózatot itt szükséges összekötni.
Kialakítására fokozott figyelem szükséges.
Az EF-jelű főelosztó berendezés szerelvényei Legrand Gyártmányúak. Sz.n: 1,8m



	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(2)		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	407429	407429	407429	407429	407429	407429	407429	407429	407429	407472	407670	407670	407670	407670	407670	407670	407670	407670	407670	407670	407670	407670	407670
	Társalgó,étkező,terasz világítás	Társalgó,étkező,terasz világítás	Társalgó,étkező,terasz világítás	Társalgó,étkező,terasz világítás	Társalgó,étkező,terasz világítás	Társalgó,étkező,terasz világítás	Társalgó,étkező,terasz világítás	Társalgó,étkező,terasz világítás	Társalgó,étkező,terasz világítás	Pincel világítás, csatlakozók	Társalgó,étkező,terasz világítás	Társalgó,étkező,terasz világítás	Társalgó,étkező,terasz világítás	Társalgó,étkező,terasz világítás	Társalgó,étkező,terasz világítás	Társalgó,étkező,terasz világítás	Társalgó,étkező,terasz világítás	Társalgó,étkező,terasz világítás	Társalgó,étkező,terasz világítás	Társalgó,étkező,terasz világítás	Társalgó,étkező,terasz világítás	Társalgó,étkező,terasz világítás	Társalgó,étkező,terasz világítás
	Mcú 3x1,5mm ² ; 13,5 MU-III	Mcú 3x1,5mm ² ; 13,5 MU-III	Mcú 3x1,5mm ² ; 13,5 MU-III	Mcú 3x1,5mm ² ; 13,5 MU-III	Mcú 3x1,5mm ² ; 13,5 MU-III	Mcú 3x1,5mm ² ; 13,5 MU-III	Mcú 3x1,5mm ² ; 13,5 MU-III	Mcú 3x1,5mm ² ; 13,5 MU-III	Mcú 3x1,5mm ² ; 13,5 MU-III	Mcú 3x1,5mm ² ; 13,5 MU-III	Mcú 3x2,5mm ² ; 16 MU-III	Mcú 3x2,5mm ² ; 16 MU-III	Mcú 3x2,5mm ² ; 16 MU-III	Mcú 3x2,5mm ² ; 16 MU-III	Mcú 3x2,5mm ² ; 16 MU-III	Mcú 3x2,5mm ² ; 16 MU-III	Mcú 3x2,5mm ² ; 16 MU-III	Mcú 3x2,5mm ² ; 16 MU-III	Mcú 3x2,5mm ² ; 16 MU-III	Mcú 3x2,5mm ² ; 16 MU-III	Mcú 3x2,5mm ² ; 16 MU-III	Mcú 3x2,5mm ² ; 16 MU-III	Mcú 3x2,5mm ² ; 16 MU-III
N_b (kW)	0,5	0,2	0,2	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	1,5	2,4	2,1	2,4	2,1	1,5	2,4	2,4	7,5	2,5	2,5	3,5	0,5	0,5
I_b (A)	2,2	0,9	0,9	2,2	1,3	1,3	0,9	0,9	1,8	6,6	10,5	9,2	10,5	9,2	6,6	10,5	10,5	11	11	11	15,2	2,2	2,2
$\cos \varphi$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Munka megnevezése	Monok, Széchenyi u. 93. (hrsz. 49) Idősek Otthona Egyvonalas kapcsolási rajz		
Tervező : Reg. sz. : 05-0764H-E-18-07	Munkaszám	Rajzsám	Dátum : 2018.02. Lépték : M =